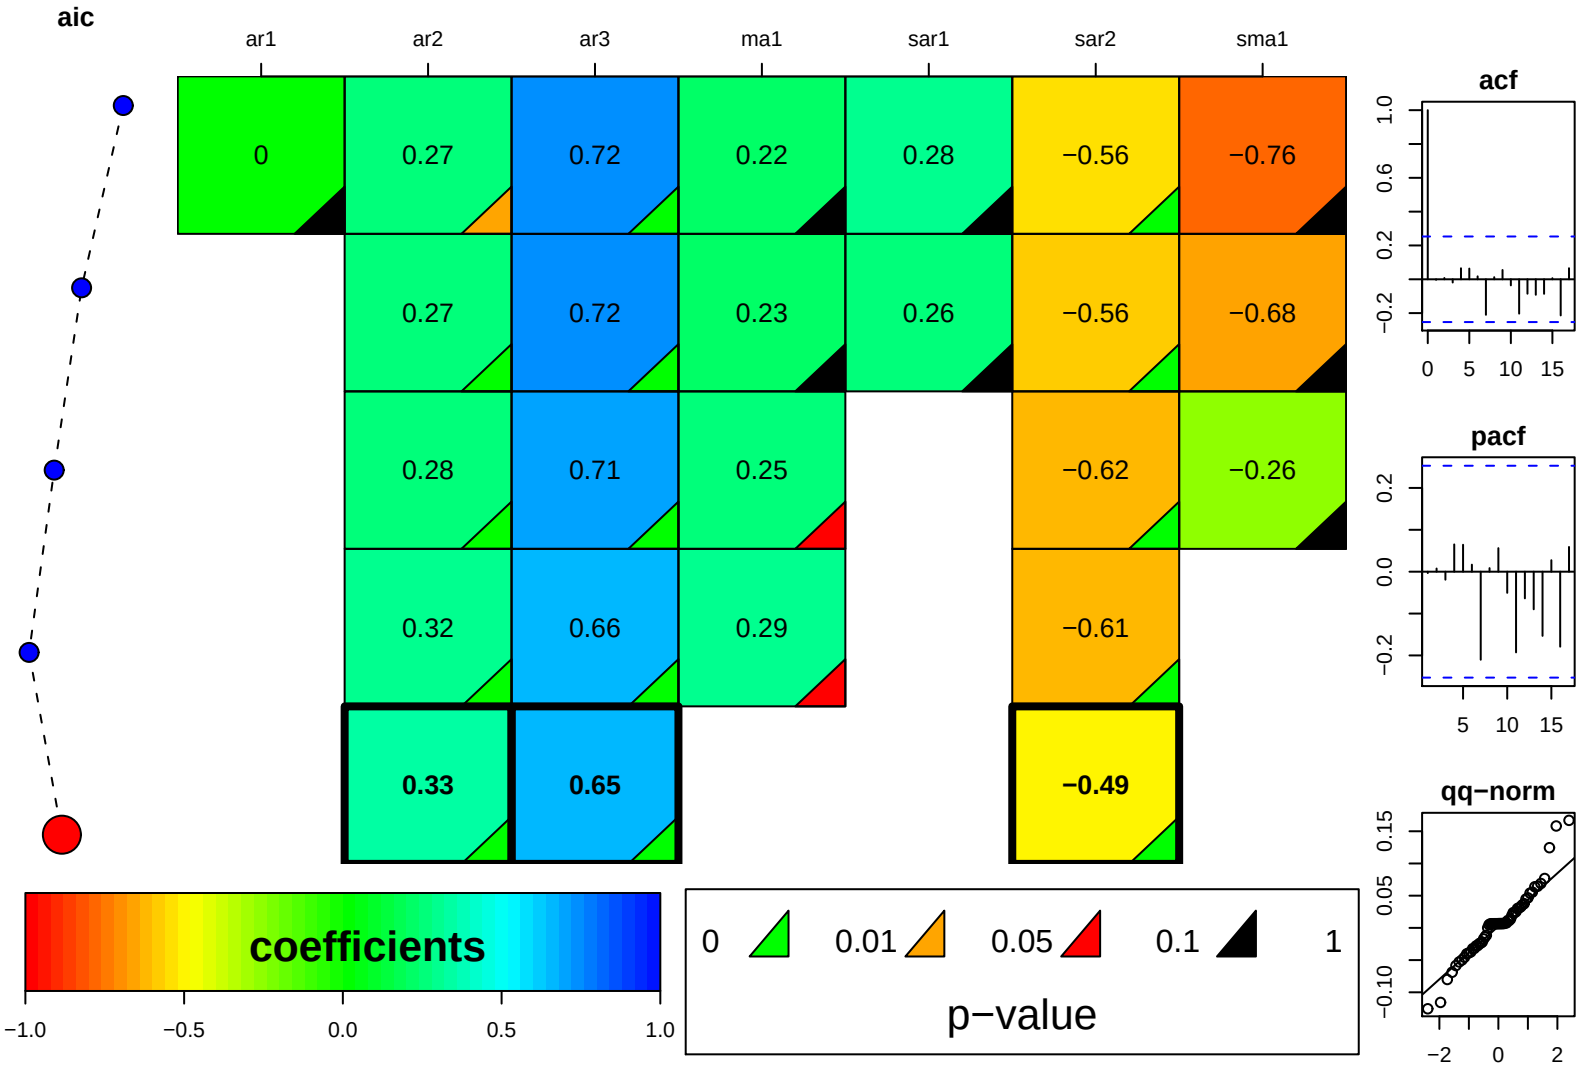
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sar2
sma1
0
0.27
0.72
0.22
0.28
−0.56
−0.76
0.27
0.72
0.23
0.26
−0.56
−0.68
0.28
0.71
0.25
−0.62
−0.26
0.32
0.66
0.29
−0.61
0.33
0.65
−0.49
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value