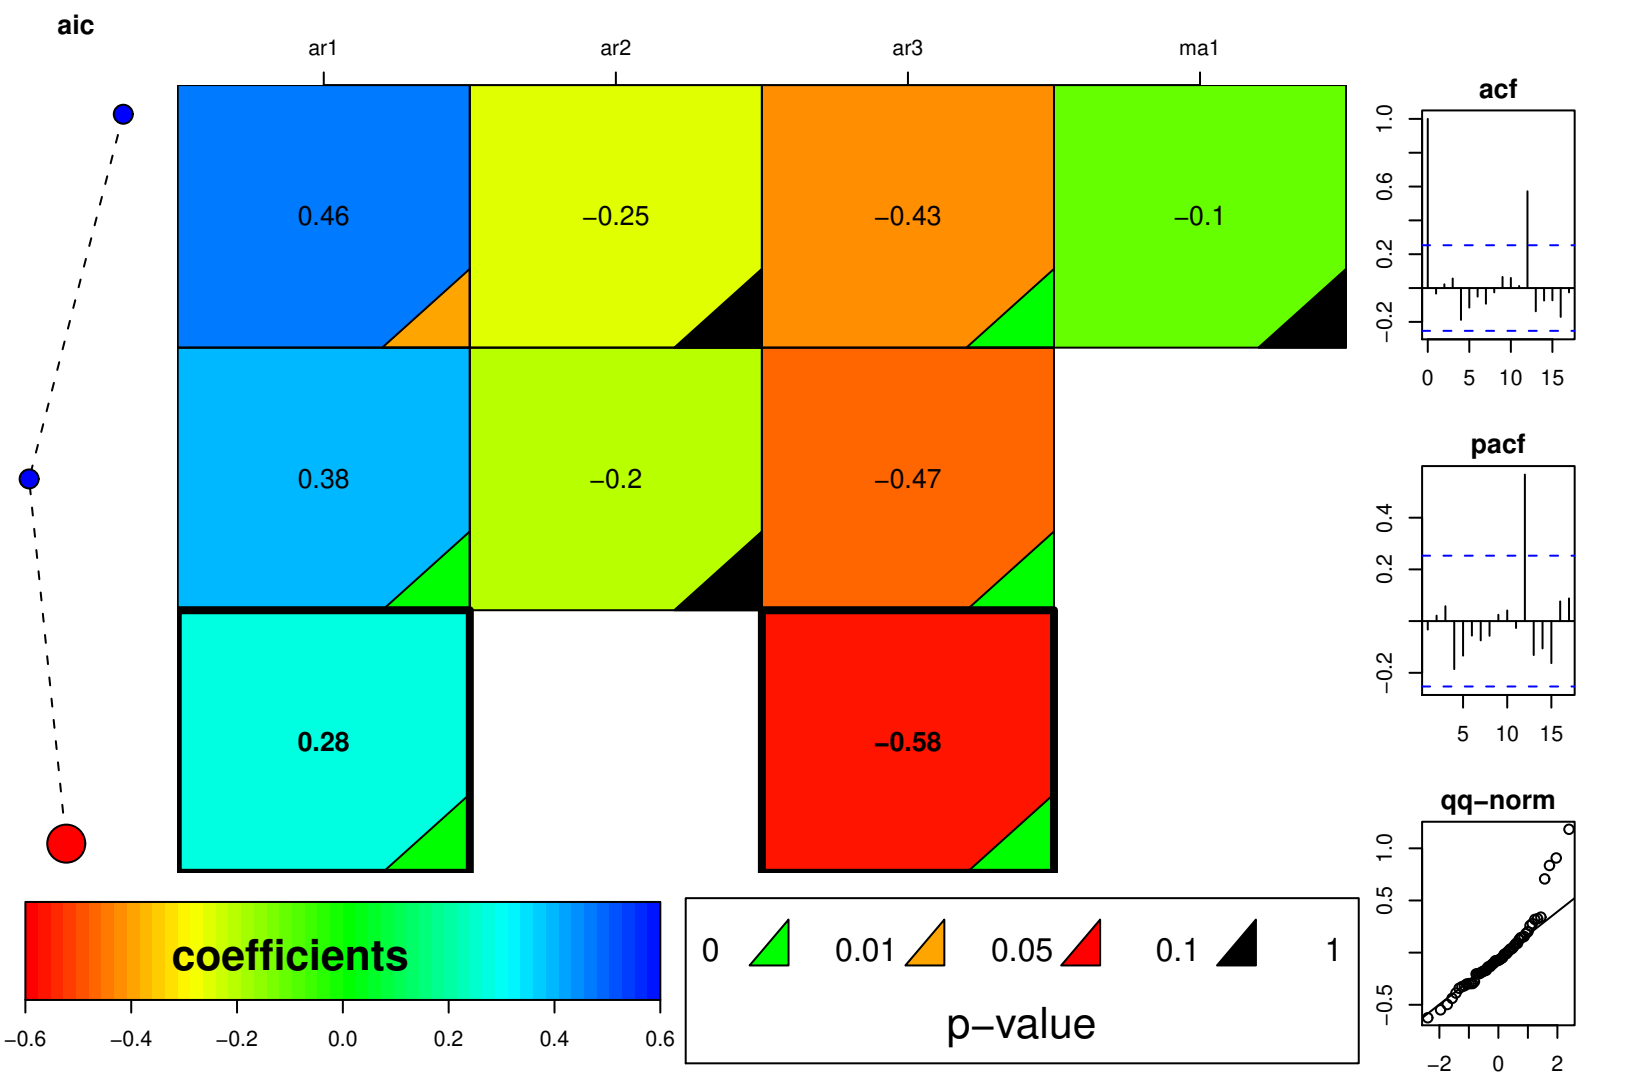
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
0.46
−0.25
−0.43
−0.1
0.38
−0.2
−0.47
0.28
−0.58
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value