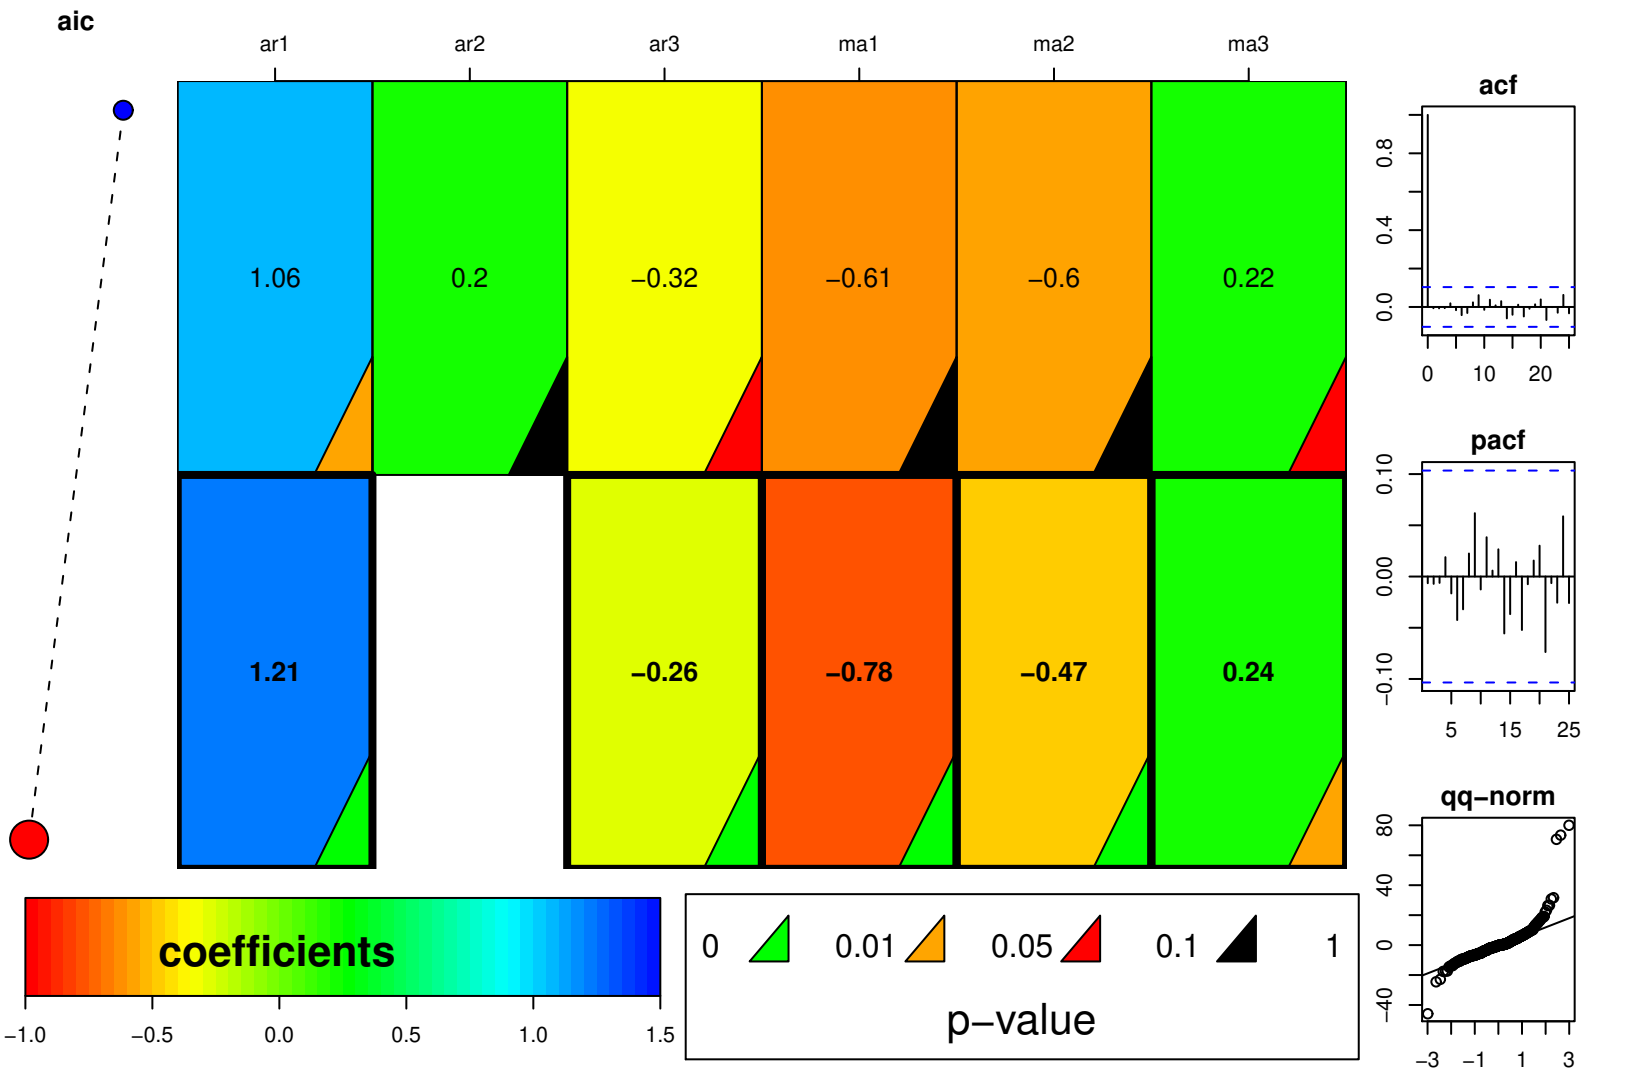
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
ma2
ma3
1.06
0.2
−0.32
−0.61
−0.6
0.22
1.21
−0.26
−0.78
−0.47
0.24
acf
0.0
0.4
0.8
0
10
20
pacf
−0.10
0.00
0.10
5
15
25
qq−norm
−40
0
40
80
−3
−1
1
3
coefficients
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value