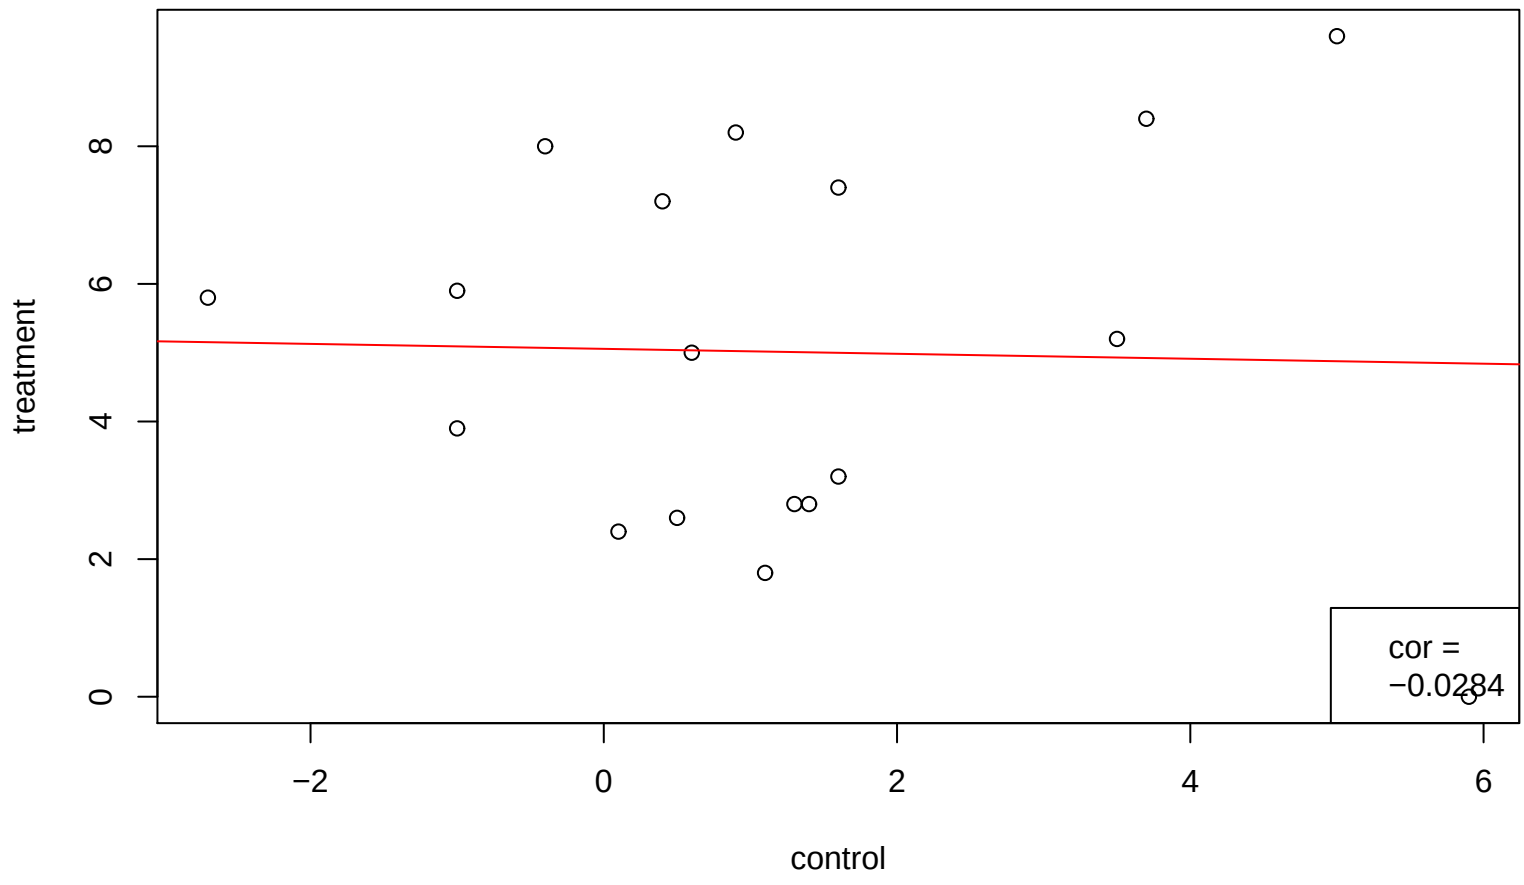
treatment
control
cor =
−0.0284
0
2
4
6
8
−2
0
2
4
6