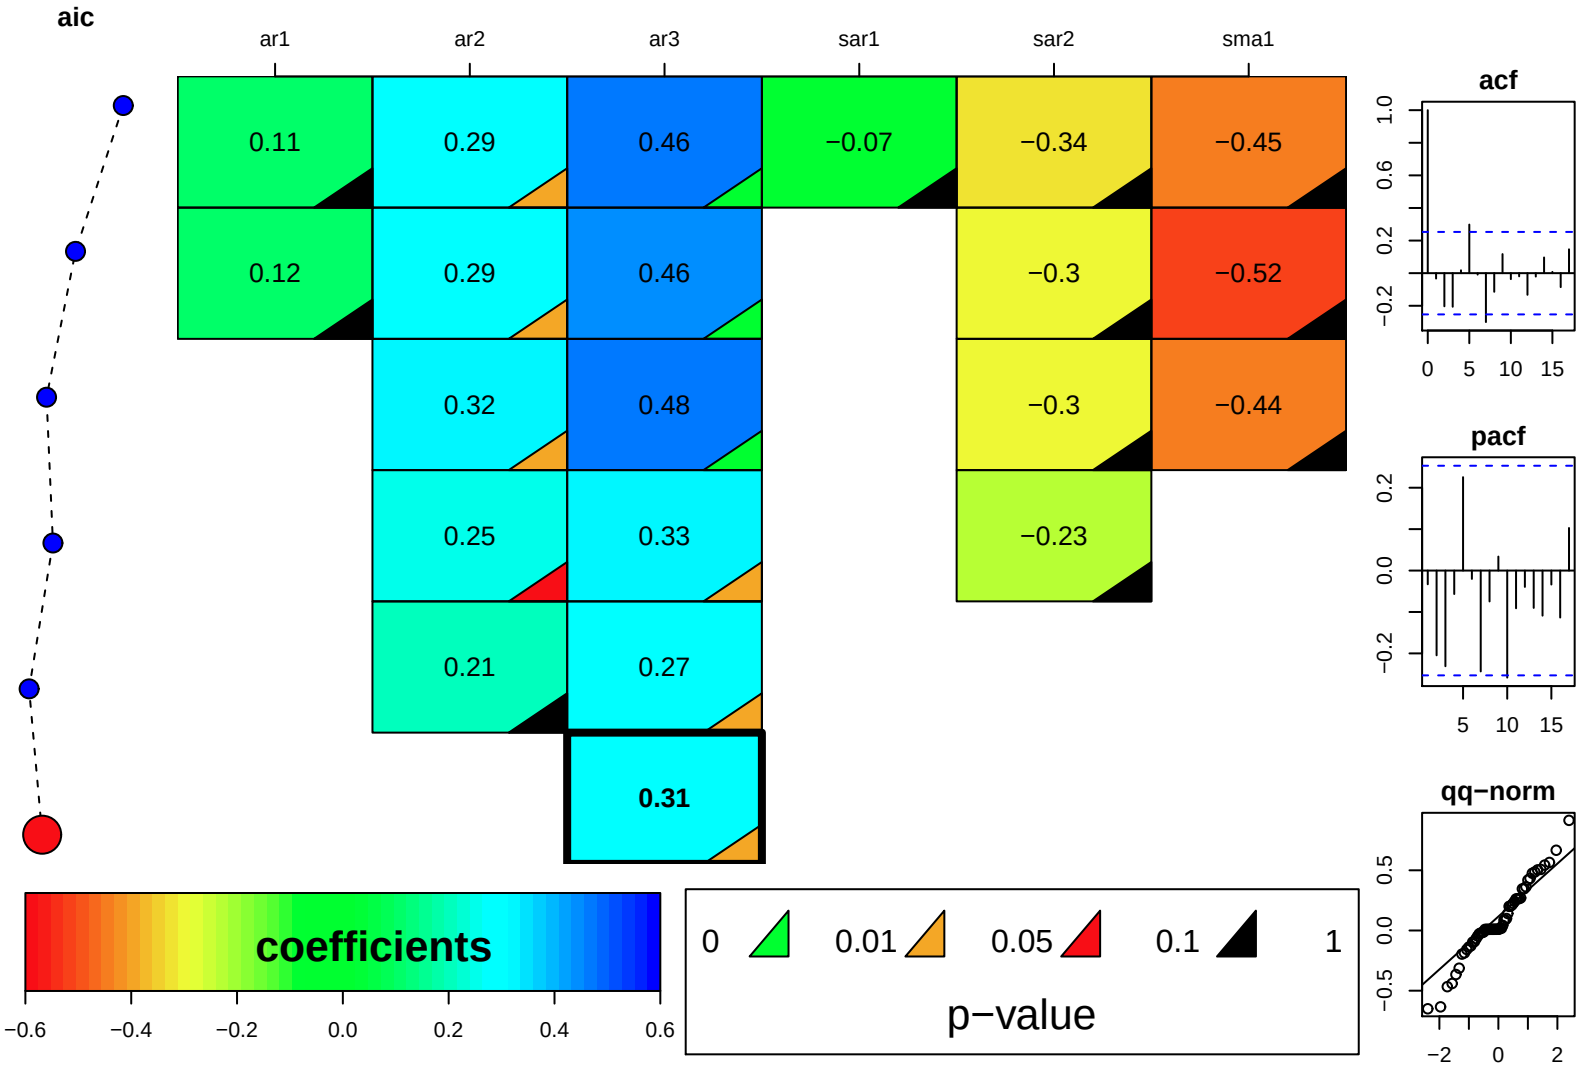
aic
ar1
ar2
ar3
sar1
sar2
sma1
0.11
0.29
0.46
−0.07
−0.34
−0.45
0.12
0.29
0.46
−0.3
−0.52
0.32
0.48
−0.3
−0.44
0.25
0.33
−0.23
0.21
0.27
0.31
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value