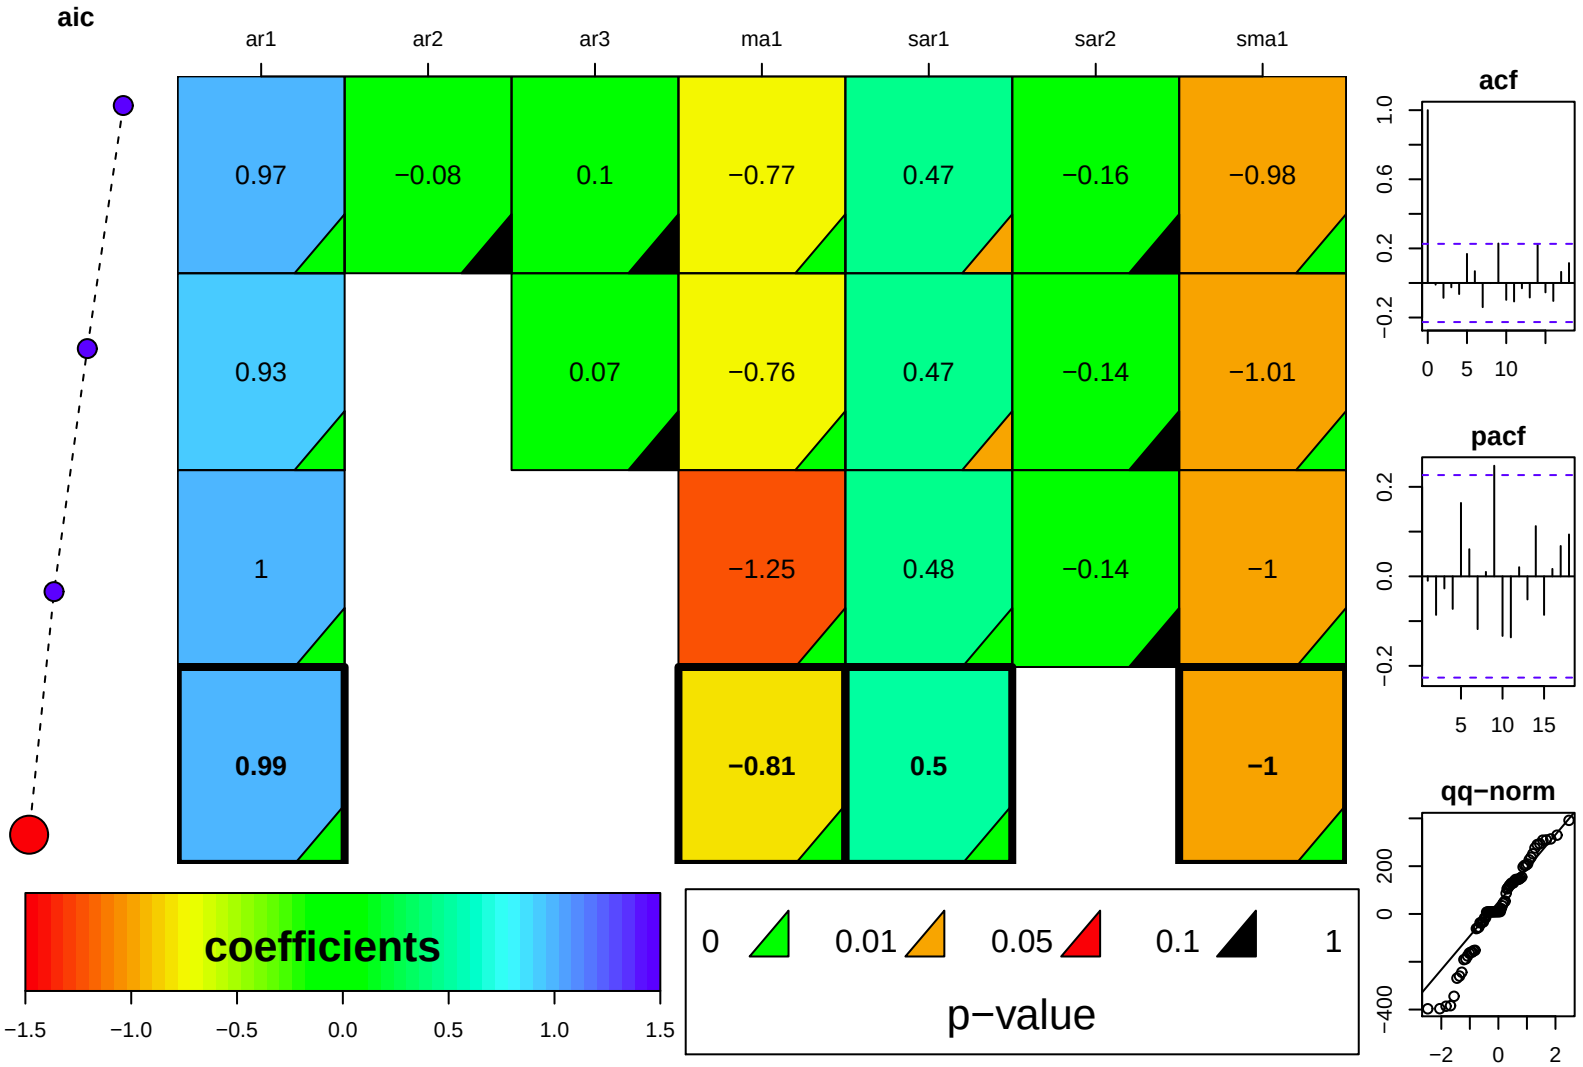
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sar2
sma1
0.97
−0.08
0.1
−0.77
0.47
−0.16
−0.98
0.93
0.07
−0.76
0.47
−0.14
−1.01
1
−1.25
0.48
−0.14
−1
0.99
−0.81
0.5
−1
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value