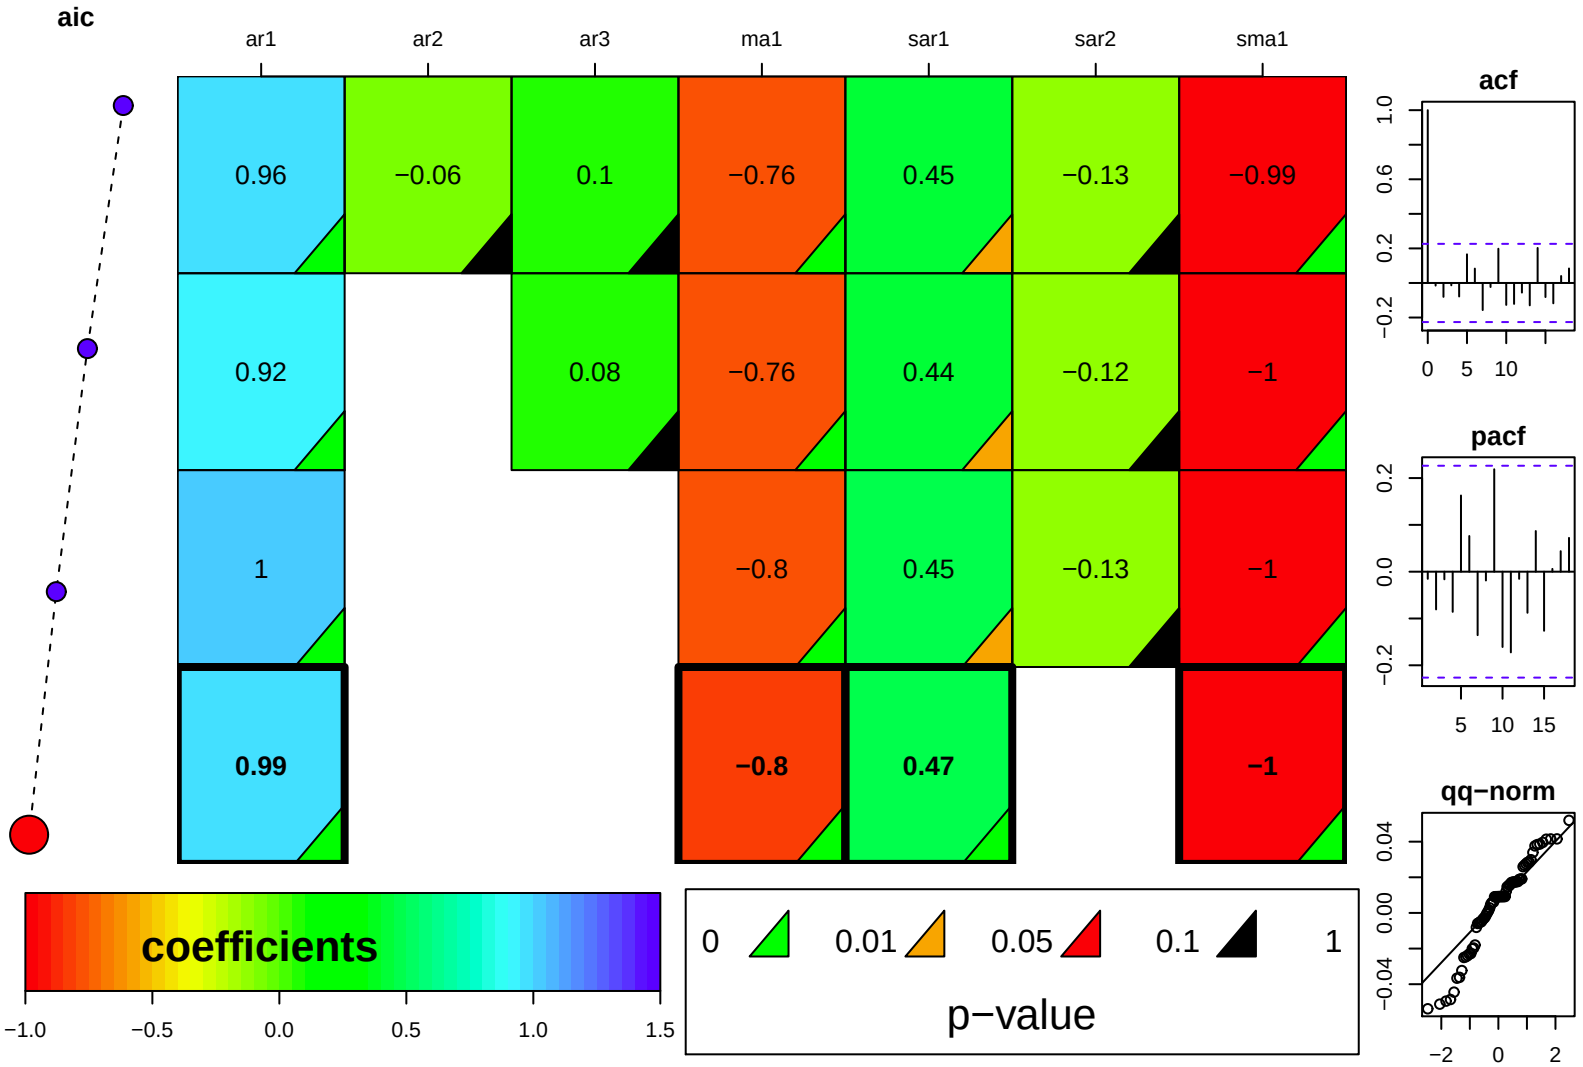
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sar2
sma1
0.96
−0.06
0.1
−0.76
0.45
−0.13
−0.99
0.92
0.08
−0.76
0.44
−0.12
−1
1
−0.8
0.45
−0.13
−1
0.99
−0.8
0.47
−1
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value