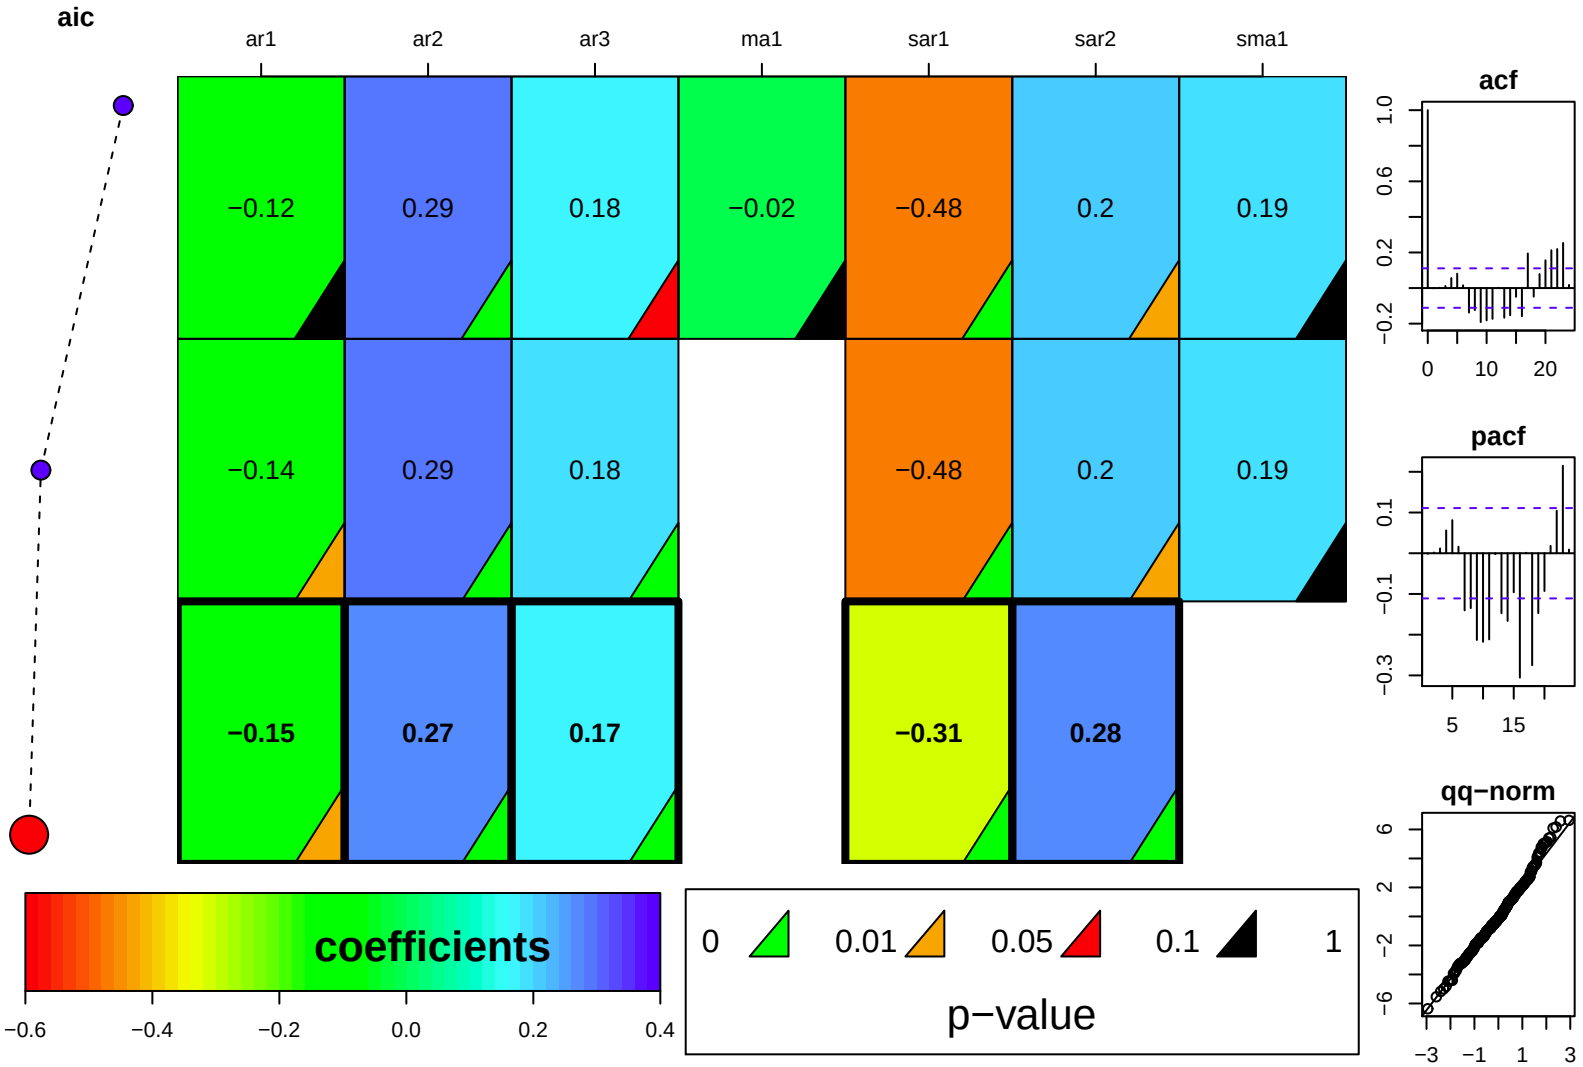
aic
ar1
ar2
ar3
ma1
sar1
sar2
sma1
−0.12
0.29
0.18
−0.02
−0.48
0.2
0.19
−0.14
0.29
0.18
−0.48
0.2
0.19
−0.15
0.27
0.17
−0.31
0.28
acf
pacf
qq−norm
coefficients
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0
0.01
0.05
0.1
1
p−value